


高浜発電所1～4号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について

平成28年1月22日
関西電力株式会社



3. 基準地震動


第306回審査会合
資料2-2 P.28再掲

■ 基準地震動一覧表

基準地震動	内容
Ss-1	設計用模擬地震波
Ss-2	FO-A～FO-B～熊川断層(短周期1.5倍ケース・破壊開始点5)
Ss-3	FO-A～FO-B～熊川断層(短周期1.5倍ケース・破壊開始点6)
Ss-4	FO-A～FO-B～熊川断層($V_r=0.87\beta$ ケース・破壊開始点9)
Ss-5	上林川断層(短周期1.5倍ケース・破壊開始点3)
Ss-6	2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの記録
Ss-7	2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動


3. 基準地震動

第306回審査会合
資料2-2 P.29再掲

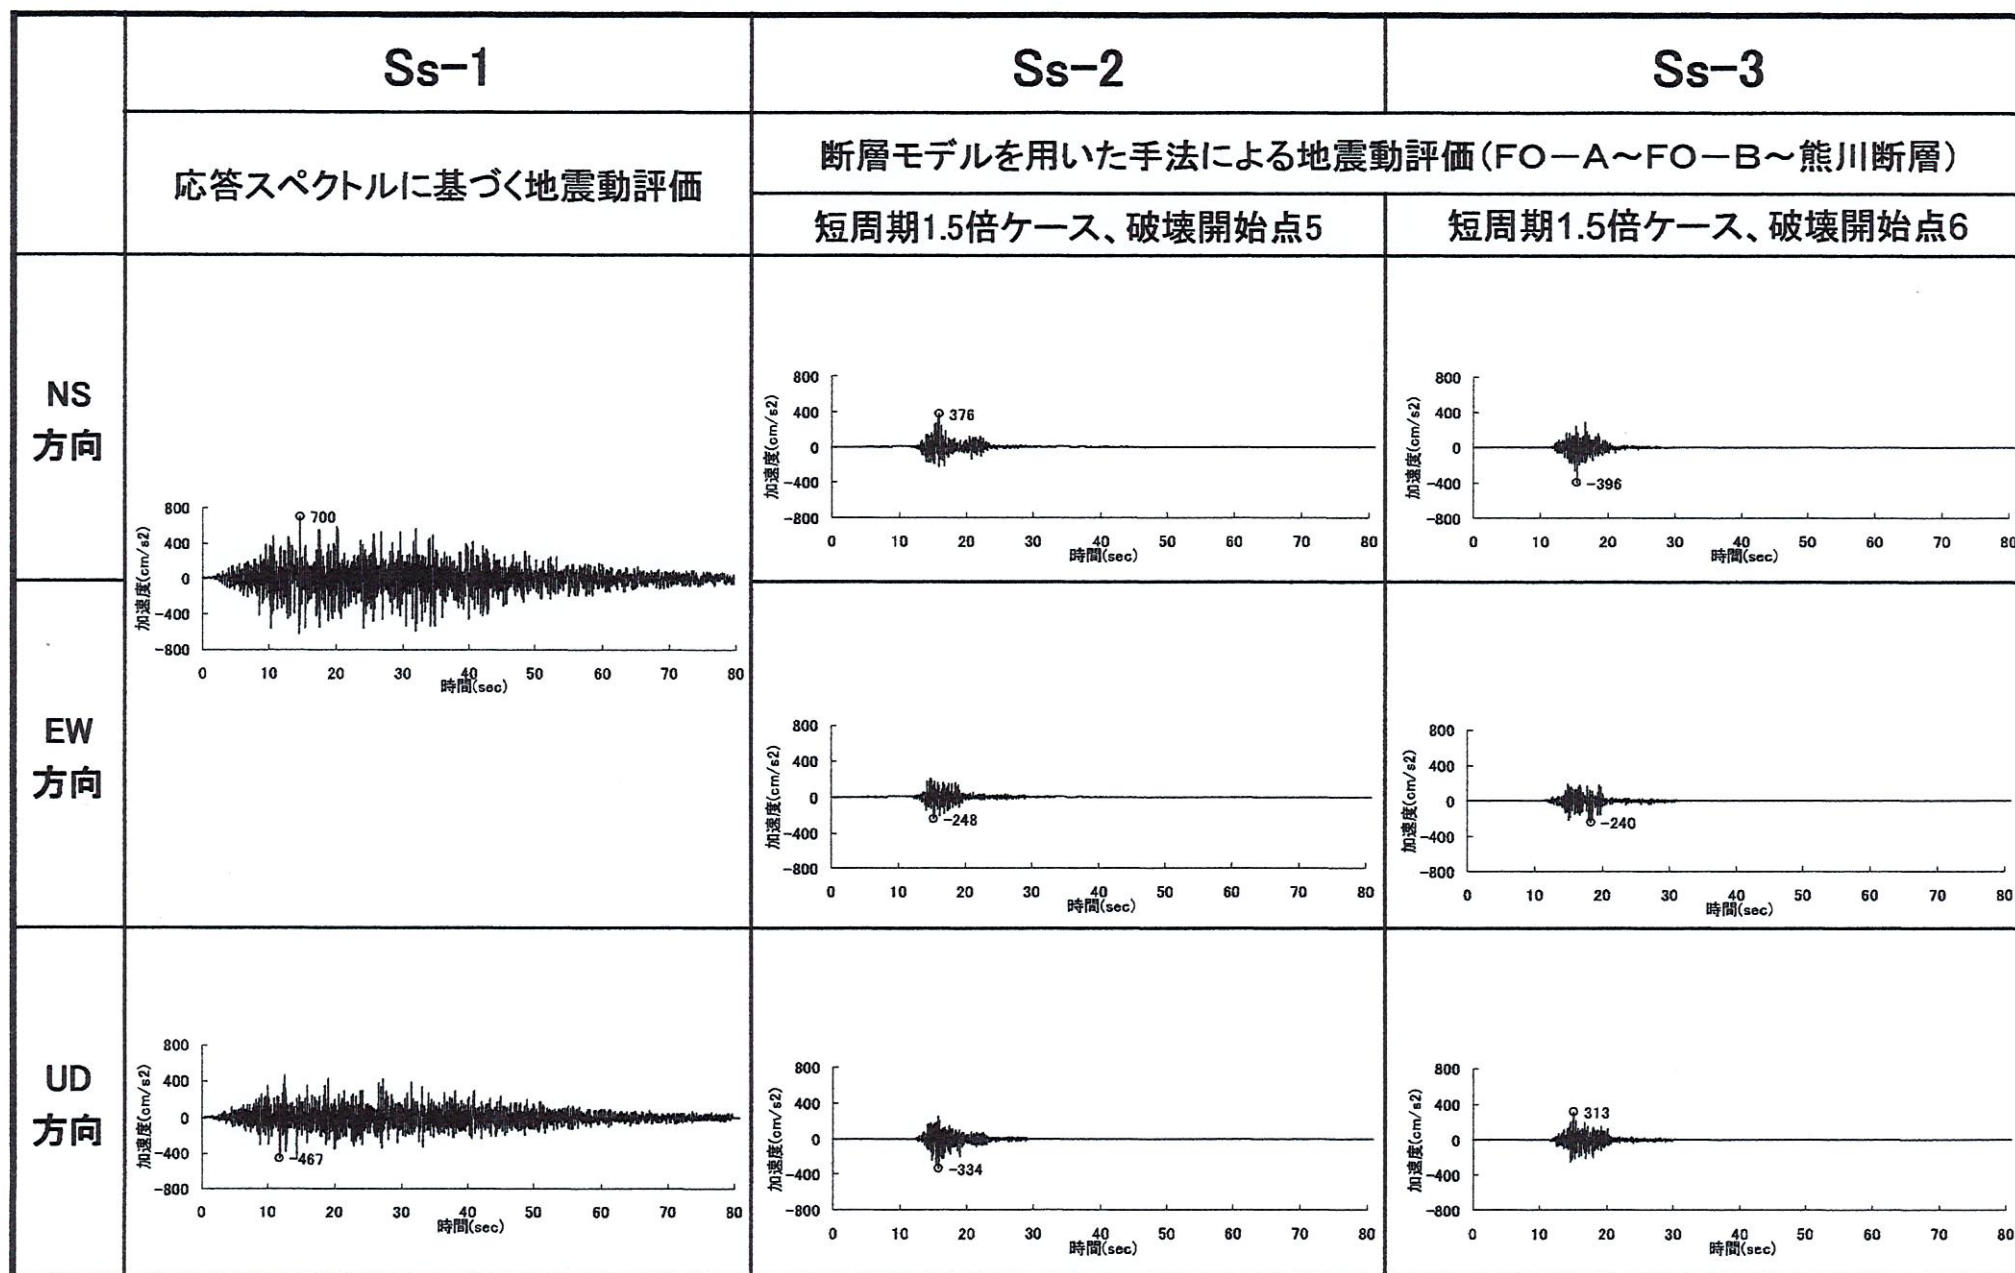

3. 基準地震動

第306回審査会合
資料2-2 P.30再掲

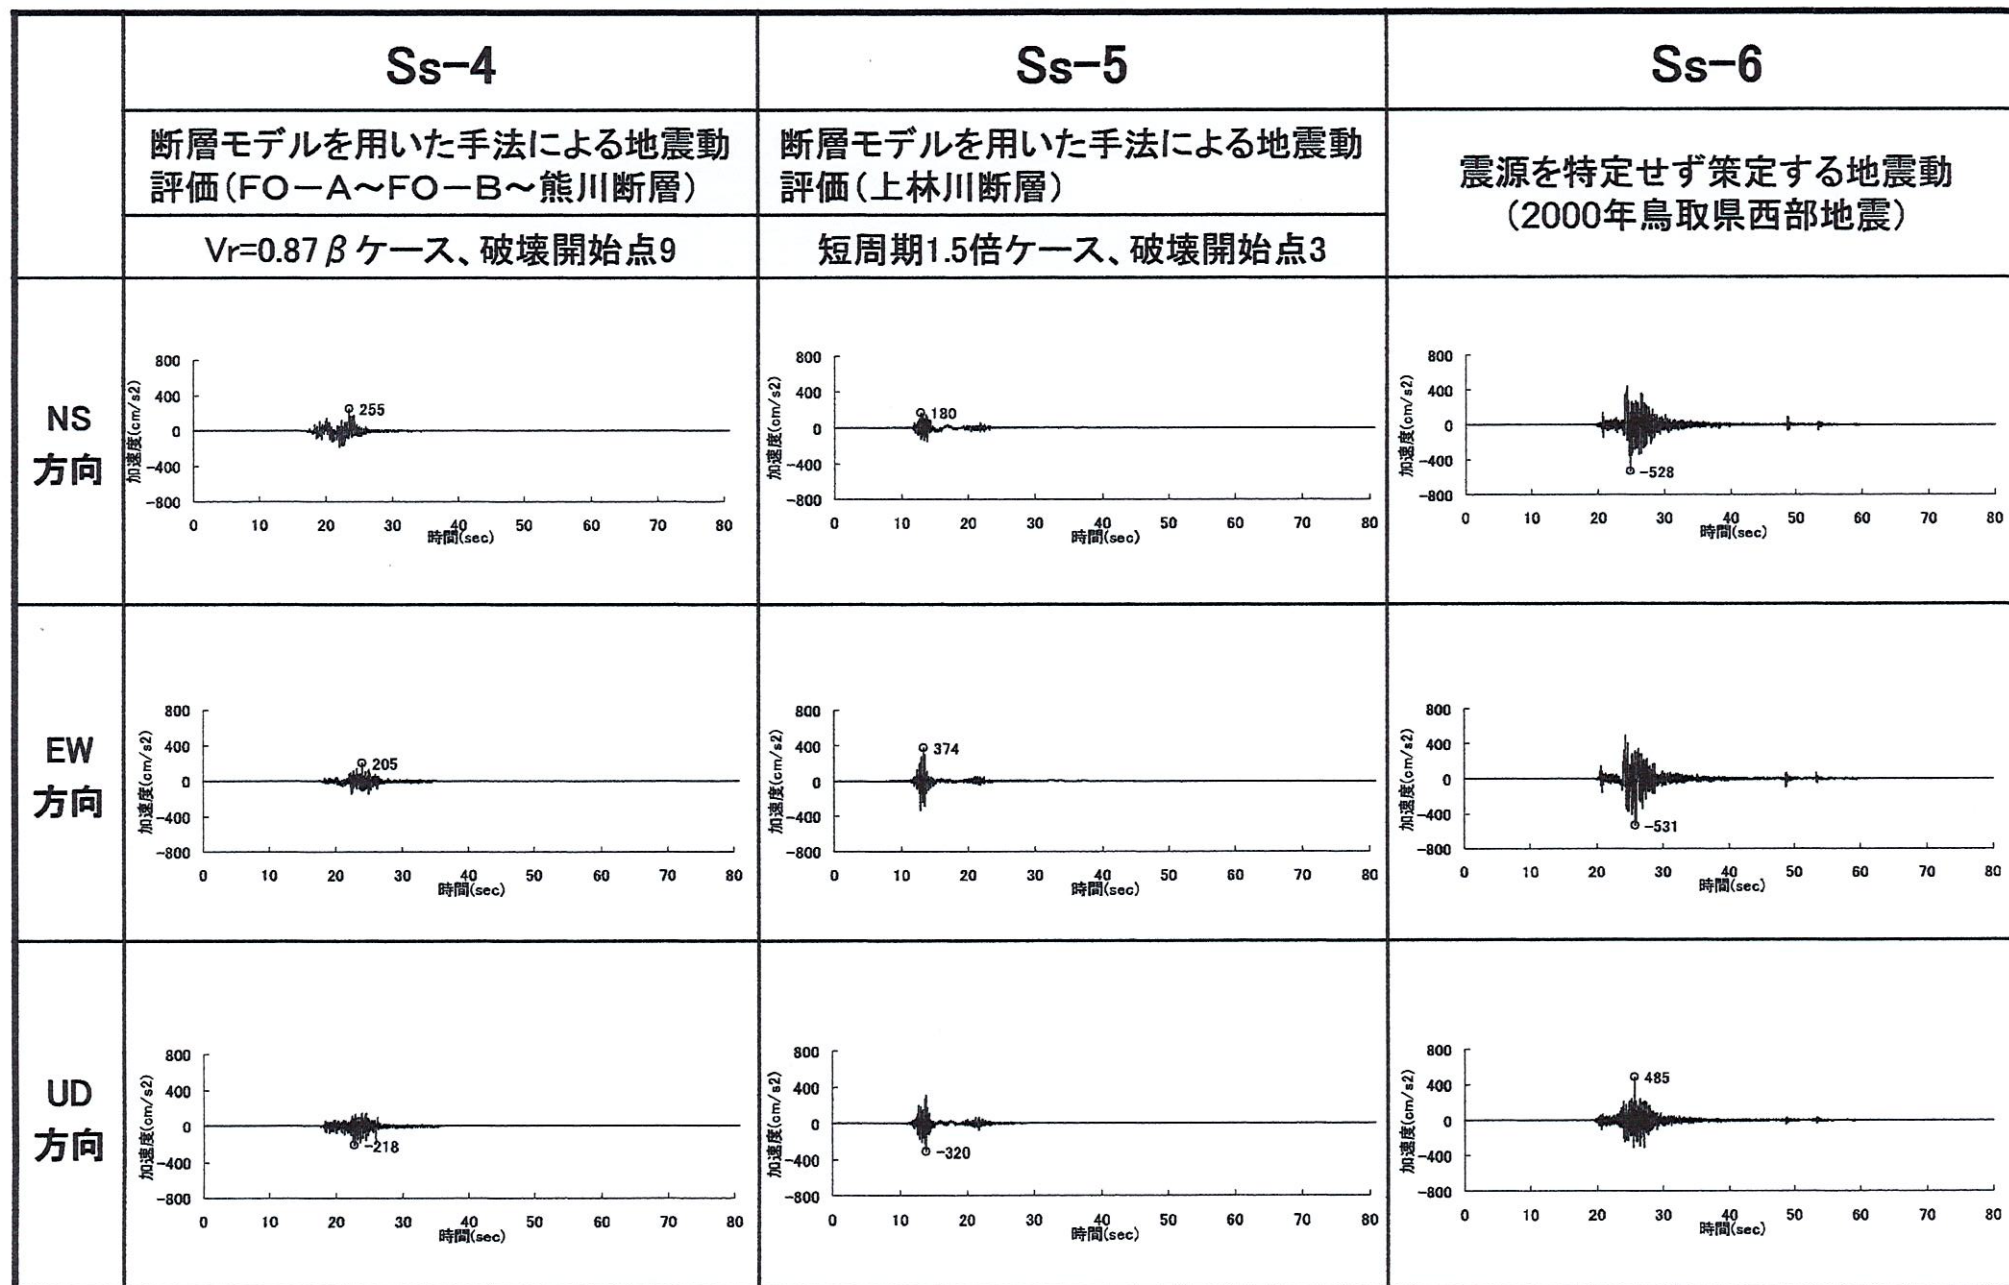


3. 基準地震動

第306回審査会合
資料2-2 P.31再掲

Ss-7

震源を特定せず策定する地震動
(2004年留萌支庁南部地震)

NS
方向

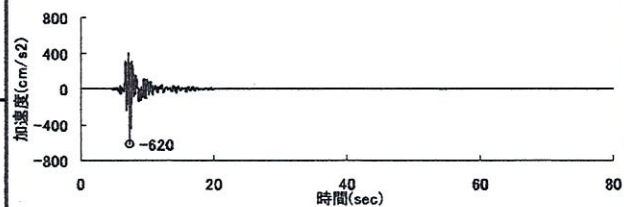

EW
方向

UD
方向

